


大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構案内図

HIGH ENERGY ACCELERATOR RESEARCH ORGANIZATION

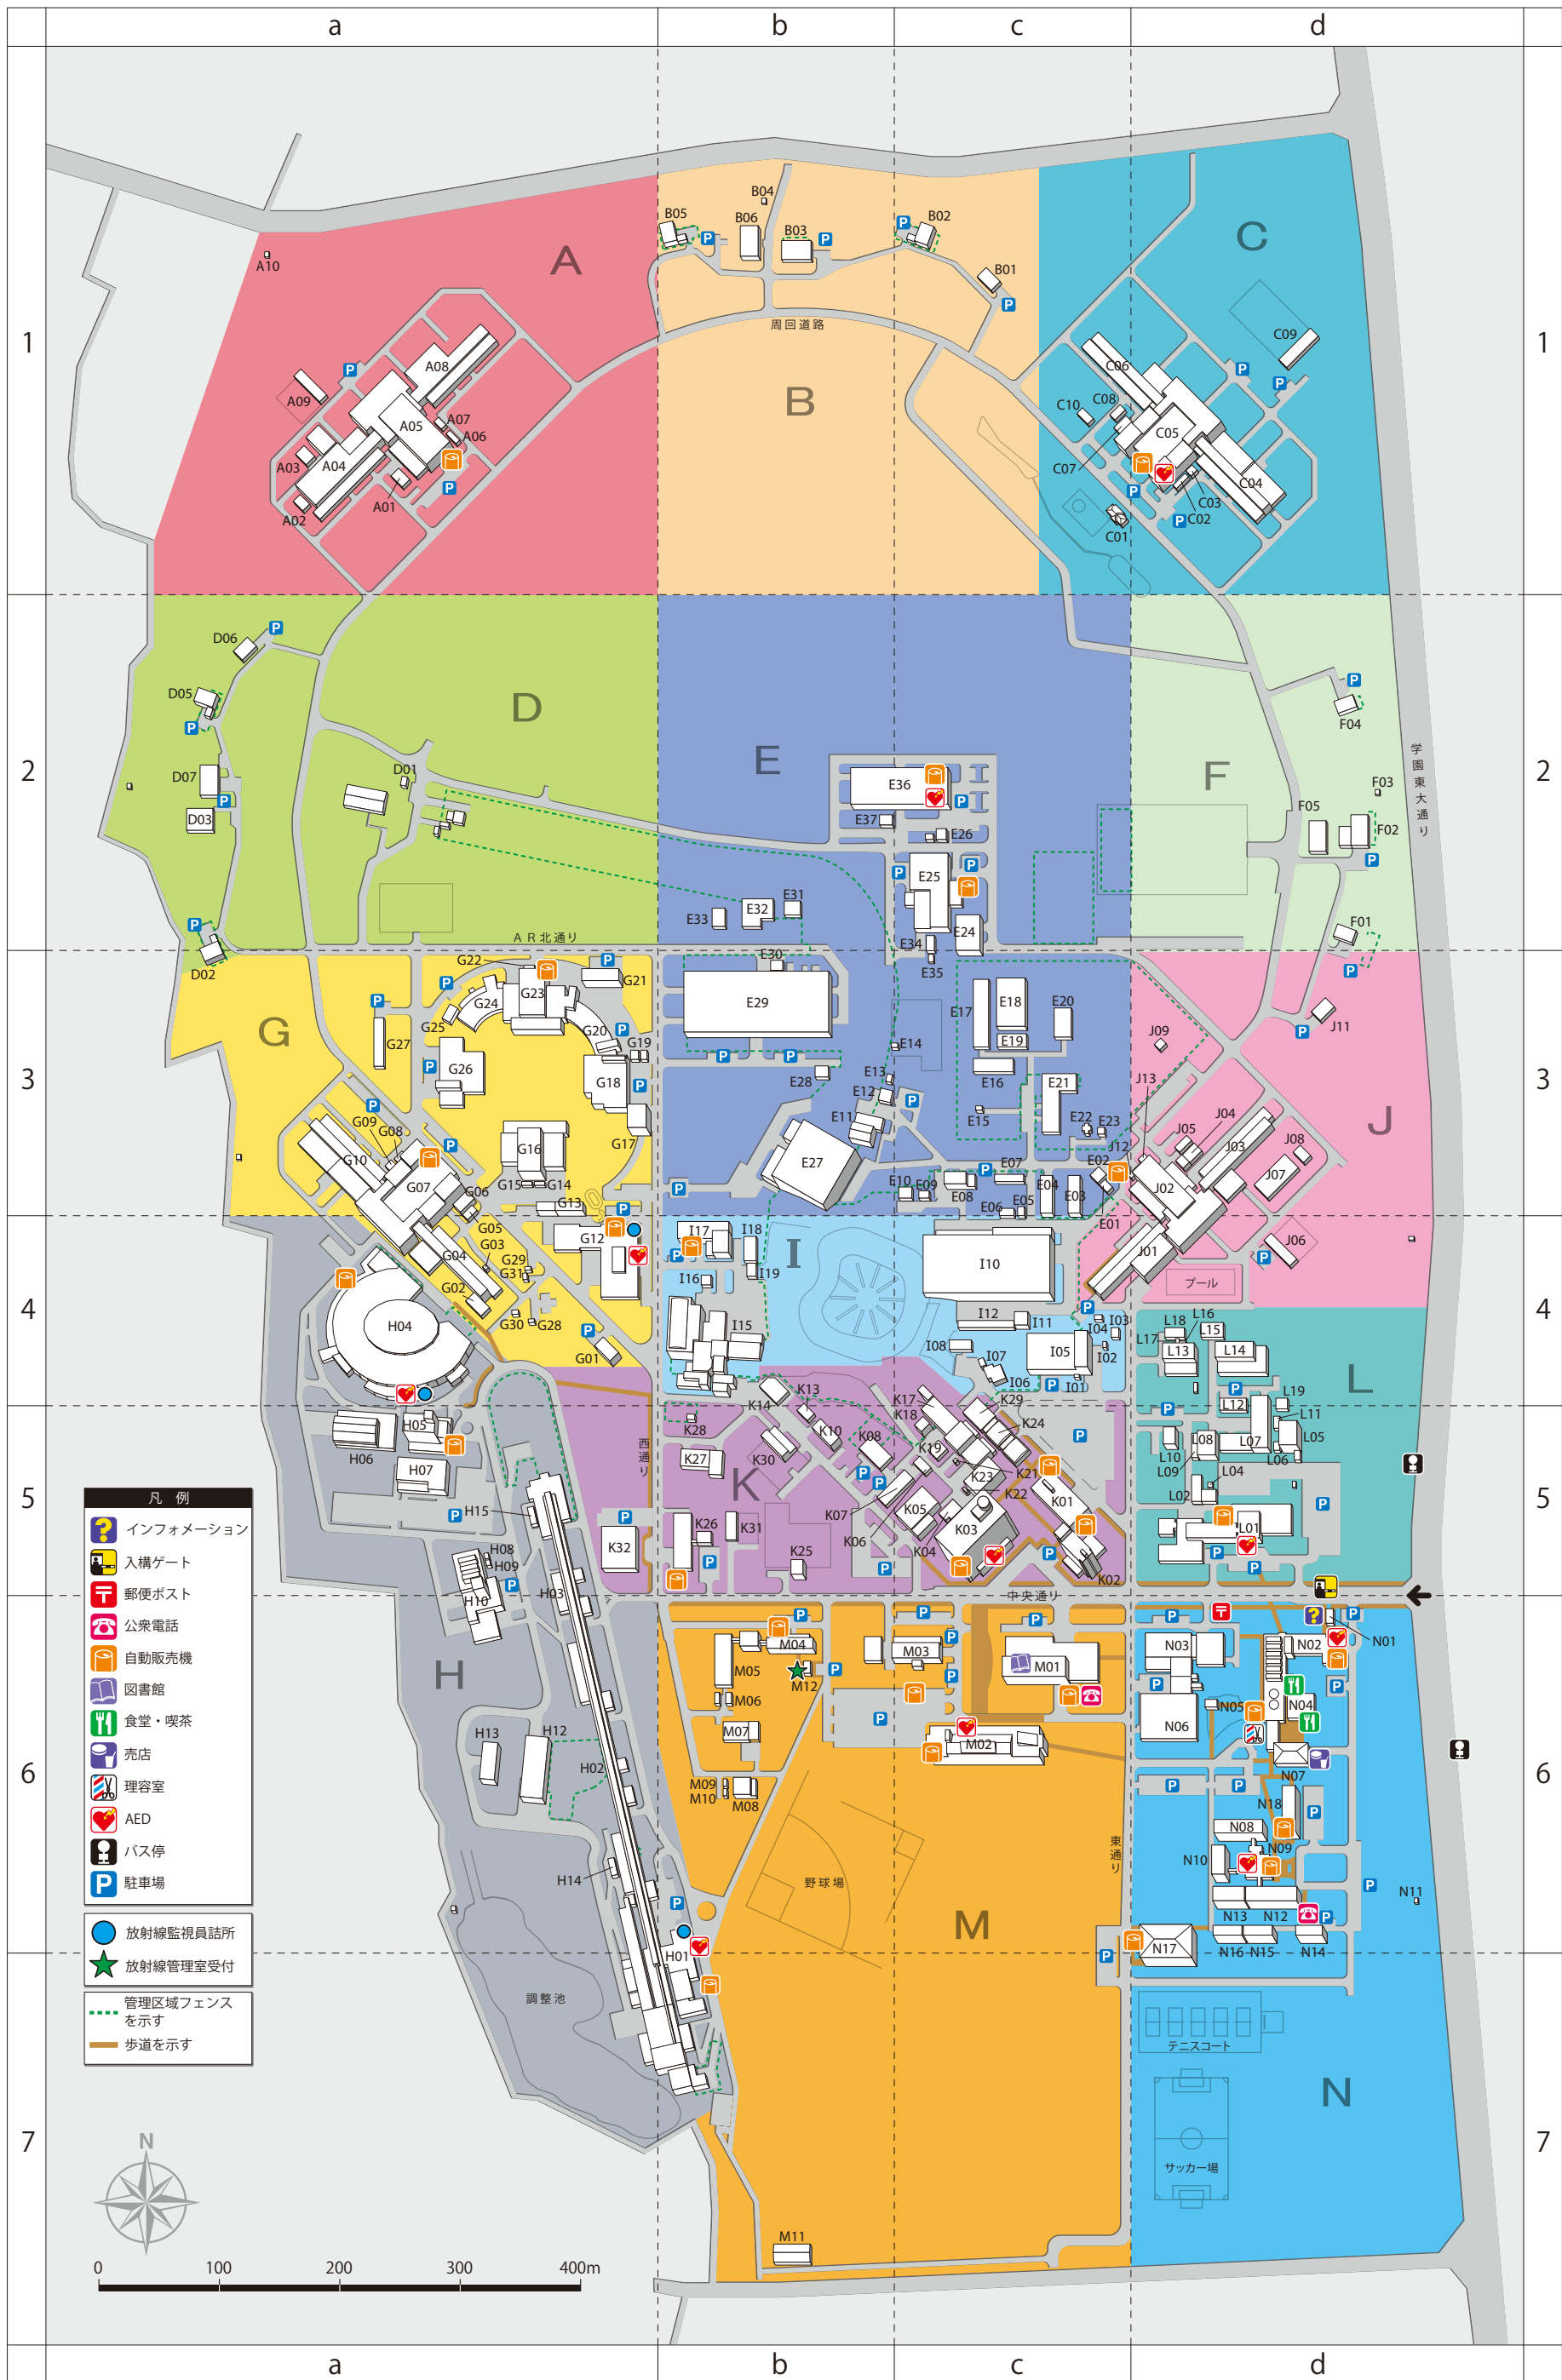

ZONE-A		
No.	番地	棟名称
A05	a-1	日光実験棟

ZONE-C		
No.	番地	棟名称
C05	d-1	筑波実験棟

ZONE-E		
No.	番地	棟名称
E21	c-3	放射性試料測定棟
E25	c-2	超伝導リニアック試験施設棟
E27	b-3	北カウンターホール
E29	b-3	先端加速器試験棟
E36	b-2-c-2	超伝導加速器利用促進化推進棟

ZONE-G		
No.	番地	棟名称
G07	a-3	富士実験棟
G12	a-4	電子陽電子加速器コントロール棟
G16	a-3	PF-AR南実験棟
G18	a-3	PF-AR東実験棟
G20	a-3	PF-AR北東実験棟
G23	a-3	PF-AR北実験棟
G24	a-3	PF-AR北西実験棟
G26	a-3	PF-AR西実験棟

ZONE-H		
No.	番地	棟名称
H01	b-7	電子陽電子入射器コントロール棟
H02	a-5,6,7	電子陽電子入射器棟
H04	a-4	PF光源棟
H05	a-5	PF研究棟
H07	a-5	PF実験準備棟

ZONE-I		
No.	番地	棟名称
I10	c-4	ERL開発棟
I15	b-4	先端計測実験棟
I17	b-4	先端計測開発棟

ZONE-J		
No.	番地	棟名称
J02	d-3	大穂実験棟

ZONE-K		
No.	番地	棟名称
K01	c-5	1号館
K02	c-5	2号館
K03	c-5	3号館
K26	b-5	構造生物実験準備棟
K32	a-5	クライオ電顕実験棟

ZONE-L		
No.	番地	棟名称
L01	d-5	管理棟
L05	d-5	第4低温棟
L07	d-5	第2低温棟
L08	d-5	第3低温棟
L10	d-5	第1低温棟
L13	d-4	第1工作棟
L14	d-4	第2工作棟
L15	d-4	第3工作棟

ZONE-M		
No.	番地	棟名称
M01	c-6	研究本館
M02	c-6	4号館
M04	b-6	放射線管理棟
M05	b-6	化学実験棟

ZONE-N		
No.	番地	棟名称
N01	d-6	インフォメーションセンター
N02	d-6	国際交流センター
N03	d-6	計算機北棟
N04	d-6	食堂
N06	d-6	計算機南棟
N07	d-6	職員会館
N08	d-6	共同利用研究者宿泊施設2号棟
N09	d-6	共同利用研究者宿泊施設共用棟
N10	d-6	共同利用研究者宿泊施設3号棟
N12	d-6	共同利用研究者宿泊施設1号棟
N13	d-6	共同利用研究者宿泊施設4号棟
N14	d-6	外国人研究員等宿泊施設A号棟
N15	d-6	外国人研究員等宿泊施設B号棟
N16	d-6	外国人研究員等宿泊施設C号棟
N18	d-6	共同利用研究者宿泊施設5号棟

機能別一覧		
No.	番地	棟名称
N04	d-6	食堂
N02	d-6	KEKコミュニケーションプラザ
N07	d-6	売店／理容室
N17	d-6	体育館
N01	d-6	インフォメーション／救急センター
M01	c-6	図書室
I15	b-4	産業医室・健康相談室
M12	b-6	放射線管理室受付
N02	d-6	ユーザズオフィス
K29	c-5	納品管理センター
M01	c-6	小林ホール
-	d-4	プール
-	b-6	野球場
-	d-7	テニスコート

ZONE	No.	番地	棟名称	ZONE	No.	番地	棟名称	ZONE	No.	番地	棟名称	
A	A01	a-1	日光コンプレッサー棟	G	G01	a-4	MR・6C搬入棟		K03	c-5	3号館	
	A02	a-1	日光ポンプ室		G02	a-4	D7高周波実験棟		K04	c-5	PS補助機械棟	
	A03	a-1	日光高圧ガス貯蔵棟		G03	a-4	富士加速器ボンベ保管庫		K05	c-5	加速器南実験棟	
	A04	a-1	MR・D10電源棟		G04	a-4	MR・D7電源棟		K06	c-5	偏極陽子機械棟	
	A05	a-1	日光実験棟		G05	a-4	富士第2コンプレッサー棟		K07	c-5	加速器試験実験棟	
	A06	a-1	日光ボンベ保管庫		G06	a-3	富士第1コンプレッサー棟		K08	b-5	MR・D6電源棟	
	A07	a-1	日光ガス混合棟		G07	a-3	富士実験棟		K10	b-5	ブースター電源棟	
	A08	a-1	MR・D11電源棟		G08	a-3	富士物理ボンベ保管庫		K13	b-5	PS第1補助電源棟	
	A09	a-1	日光特高変電棟		G09	a-3	富士ガス混合棟		K14	b-4	中性子中間子ビームライン制御棟	
	A10	a-1	放射線モニター第5監視所		G10	a-3	MR・D8電源棟		K17	c-5	荷電変換電源棟	
B	B01	c-1	MR・12C搬入棟		G12	a-4	電子陽電子加速器コントロール棟		K18	c-5	PSリニアック高周波実験棟	
	B02	c-1	MR・12SM8補助機械棟		G13	a-3	電子陽電子加速器実験準備棟		K19	c-5	S-1変電棟	
	B03	b-1	MR・D12電源棟		G14	a-3	大強度放射光第3ボンベ保管庫		K21	c-5	PS第1ボンベ保管庫	
	B04	b-1	放射線モニター第6監視所		G15	a-3	大強度放射光第2ボンベ保管庫		K22	c-5	PS第2ボンベ保管庫	
	B05	b-1	MR・12SM7補助機械棟		G16	a-3	PF-AR南実験棟		K23	c-5	PS北実験棟	
	B06	b-1	12M機械棟		G17	a-3	PF-AR東第2実験棟		K24	c-5	PS加速器準備棟	
C	C01	c-1	KEKB展示室		G18	a-3	PF-AR東実験棟		K25	b-5	南特高設備棟	
	C02	d-1	筑波ボンベ保管庫		G19	a-3	AR低温実験棟		K26	b-5	構造生物実験準備棟	
	C03	d-1	筑波ガス混合棟		G20	a-3	PF-AR北東実験棟		K27	b-5	MR・6SM4補助機械棟	
	C04	d-1	MR・D2電源棟		G21	a-3	PF-AR実験準備棟		K28	b-5	分散隔離制御室6LC4	
	C05	d-1	筑波実験棟		G22	a-3	PF-AR自転車置き場		K29	c-5	納品管理センター	
	C06	d-1	MR・D1電源棟		G23	a-3	PF-AR北実験棟		K30	b-5	6M機械棟	
	C07	c-1	筑波第1コンプレッサー棟		G24	a-3	PF-AR北西実験棟		K31	b-5	南特高変電棟	
	C08	c-1	筑波第2コンプレッサー棟		G25	a-3	PF-AR共同研究棟		K32	a-5	クライオ電顕実験棟	
	C09	d-1	中央受電棟		G26	a-3	PF-AR西実験棟		L	L01	d-5	管理棟
	C10	d-1	QCSコンプレッサー棟		G27	a-3	AR特高変電棟			L02	d-5	管理棟車庫
D	D01	a-2	ニュートリノ展示室		G28	a-4	PF-AR直接入射路M1機械棟			L04	d-5	更衣室
	D02	a-2	MR・9SM5補助機械棟		G29	a-4	PF-AR直接入射路M2機械棟			L05	d-5	第4低温棟
	D03	a-2	MR・D9電源棟		G30	a-4	PF-AR直接入射路制御機器第1収納庫			L06	d-5	低温機器収納庫
	D05	a-2	MR・9SM6補助機械棟		G31	a-4	PF-AR直接入射路制御機器第2収納庫			L07	d-5	第2低温棟
	D06	a-2	MR・9C搬入棟	H	H01	b-7	電子陽電子入射器コントロール棟			L08	d-5	第3低温棟
	D07	a-2	9M機械棟		H02	a-5・6・7	電子陽電子入射器棟			L09	d-5	高圧ガス第1貯蔵棟
E	E01	c-3	ERL開発棟出入管理室		H03	a-6	電子放射性廃水处理棟	L10		d-5	第1低温棟	
	E02	c-3	溶接作業棟		H04	a-4	PF光源棟	L11		d-5	第4低温棟電源収納庫	
	E03	c-3	PS物理第3収納庫		H05	a-5	PF研究棟	L12		d-5	高圧ガス第2貯蔵棟	
	E04	c-3	PS物理第2収納庫		H06	a-5	PF電源棟	L13		d-4	第1工作棟	
	E05	c-3	ERL開発棟ボンベ保管庫		H07	a-5	PF実験準備棟	L14		d-4	第2工作棟	
	E06	c-3	ERL開発棟倉庫		H08	a-5	都市ガス第2減圧装置格納庫	L15		d-4	第3工作棟	
	E07	c-3	放射化物加工棟		H09	a-5	都市ガス第3減圧装置格納庫	L16		d-4	油脂庫	
	E08	c-3	PS物理第1低温棟		H10	a-6	PFエネルギーセンター	L17		d-4	高圧ガスボンベ格納庫	
	E09	c-3	ERL開発棟ヘリウム回収容器保管庫		H12	a-6	DR電源棟	L18		d-4	工作棟材料倉庫	
	E10	c-3	PS第3補助電源棟		H13	a-6	DR機械棟	L19		d-4	ヘリウム貯蔵庫	
	E11	b-3	北カウンターホール実験準備棟		H14	a-6	M2-2機械棟	M	M01	c-6	研究本館	
	E12	b-3	精密試験棟		H15	a-5	M4-2機械棟		M02	c-6	4号館	
	E13	b-3	窒素コンプレッサー室	I	I01	c-4	薬品庫		M03	c-6	超伝導・低温・真空実験棟	
	E14	c-3	発生材保管庫		I02	c-4	薬注庫		M04	b-6	放射線管理棟	
	E15	c-3	PS廃水处理施設内フォークリフト倉庫		I03	c-4	PS井水ポンプ室		M05	b-6	化学実験棟	
	E16	c-3	放射性廃棄物第2保管棟		I04	c-4	PS市水ポンプ室		M06	b-6	化学薬品庫	
	E17	c-3	放射性廃棄物第3保管棟		I05	c-4	開発共用棟		M07	b-6	実験廃液処理棟	
	E18	c-3	放射化物使用棟		I06	c-4	MR・6SM3補助機械棟		M08	b-6	先端薄膜ターゲット開発棟	
	E19	c-3	放射性廃棄物第4保管棟		I07	c-4	分散隔離制御室6LC3		M09	b-6	実験廃液処理棟・有機廃液保管庫	
	E20	c-3	放射線照射棟		I08	c-4	PS第4補助電源棟		M10	b-6	実験廃液処理棟・薬品庫	
	E21	c-3	放射性試料測定棟		I10	c-4	ERL開発棟		M11	b-7	物品管理庫	
	E22	c-3	RI実験準備棟		I11	c-4	PS第3ポンプ室		M12	b-6	放射線受付棟	
	E23	c-3	ターゲット保管棟		I12	c-4	PS第1ポンプ室	N	N01	d-6	インフォメーションセンター	
	E24	c-2	超伝導リニアック試験施設棟機械棟		I15	b-4	先端計測実験棟		N02	d-6	国際交流センター	
	E25	c-2	超伝導リニアック試験施設棟		I16	b-4	ヘリウム回収棟		N03	d-6	計算機北棟	
	E26	c-2	超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟		I17	b-4	先端計測開発棟		N04	d-6	食堂	
	E27	b-3	北カウンターホール		I18	b-4	PS・EP1電源棟		N05	d-6	職員集会室	
	E28	b-3	ニュートリノ機械室(1)		I19	b-4	PS第2補助電源棟		N06	d-6	計算機南棟	
	E29	b-3	先端加速器試験棟	J	J01	d-4	MR・D5電源棟		N07	d-6	職員会館	
	E30	b-3	ヘリウム機械棟		J02	d-3	大穂実験棟		N08	d-6	共同利用研究者宿泊施設2号棟	
	E31	b-3	ニュートリノ機械室(2)		J03	d-3	MR・D4電源棟		N09	d-6	共同利用研究者宿泊施設共用棟	
	E32	b-2	ニュートリノ電源棟		J04	d-3	大穂第1コンプレッサー棟		N10	d-6	共同利用研究者宿泊施設3号棟	
	E33	b-2	物理共通小実験準備棟		J05	d-3	静電型貯蔵リング		N11	d-6	放射線モニター第8監視所	
	E34	c-2	電解研磨外部設備棟		J06	d-4	大穂特高変電棟		N12	d-6	共同利用研究者宿泊施設1号棟	
	E35	c-3	電解研磨保管庫		J07	d-3	南実験準備棟		N13	d-6	共同利用研究者宿泊施設4号棟	
	E36	b-2・c-2	超伝導加速器利用促進化推進棟		J08	d-3	回路倉庫		N14	d-6	外国人研究員等宿泊施設A号棟	
	E37	b-2	超伝導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟		J09	d-3	熱中性子標準棟		N15	d-6	外国人研究員等宿泊施設B号棟	
F	F01	d-2	MR・3SM2補助機械棟		J11	d-3	MR・3C搬入棟		N16	d-6	外国人研究員等宿泊施設C号棟	
	F02	d-2	MR・D3電源棟	J12	d-3	大穂ボンベ保管庫	N17		d-6	体育館		
	F03	d-2	放射線モニター第7監視所	J13	d-3	大穂ガス混合棟	N18		d-6	共同利用研究者宿泊施設5号棟		
	F04	d-2	MR・3SM1補助機械棟	K	K01	c-5	1号館					
	F05	d-2	3M機械棟		K02	c-5	2号館					